

„KINNITAN“

Marju Heeda

„28“ *1* aprill 2025

Tulekahju korral tegutsemise plaan

LÕUNAKESKUS KAUBANDUSHOONE

**OPTIKA TN 24, RÄNI ALEVIK, KAMBJA VALD, TARTU
MAAKOND**



2025

Sisukord

1.	Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus.....	4
1.1	Üldosa.....	4
1.2	Töötajate kohustused.....	4
1.3	Juhtkonna ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused	5
1.4	Asutus.....	5
1.5	Üldpind ja kasutusvaldkond	5
1.6	Töörežiim ja Hoones viibivate inimeste arv	5
2.	Hoone üldiseloomustus	6
2.1	Tulepüsisivuklass, tuletõkkesektsioonid ja ligipääs	6
2.2	Ventilatsioon	6
2.3	Elekter	6
2.4	Küte	6
2.5	Valve	6
2.6	Evakuatsiooniteed ja -pääsud	7
2.7	Esmased tulekustutusvahendid.....	8
2.8	Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)	10
2.9	Suitsuärastus.....	12
2.10	Tuletõrje veevarustus	12
2.11	Suitsetamise kord	12
2.12	Ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkus	12
2.13	Põlevmaterjalid ja ohtlikud ained.....	13
2.14	Tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid	13
3.	Evakuatsioon.....	14
3.1	Tegutsemine evakuatsiooni korral	14
3.2	Evakuatsioonijuhtide ja evakuatsiooni liidrite kontaktid	15
3.3	Evakuatsioonijuhi ülesanded.....	15
3.4	Evakuatsiooni liidri ülesanded	16
3.5	Loendus	16
3.6	Keelatud tegevused	16
4.	4.Tegutsemine tulekahju korral	16
5.	Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis.....	17
6.	Muud olulised kontaktid:	17
7.	Iga aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus ja selle täitmise kord .	18

LISA 1	19
LISA 2	21

1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

1.1 Üldosa

1.1.1 **Lõunakeskuse kaubandushoone Optika tn 24** (edaspidi Hoone) tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärgiks on reeglite kehtestamine tulekahju ennetamiseks, kahjude ära hoidmiseks ja kahjustuste likvideerimiseks ning tulekahjusituatsioonis tegutsemiseks, et tagada hoone töötajate ja seal viibivate inimeste kiire, ohutu ja tulemuslik tegevus tulekahju korral, ohu avastamisel, päästeteenistuse ja hoones viibivate isikute teavitamisel ning evakueerumisel, ohu ja kahjustuste leviku piiramisel ning esmaste tulekustutusvahendite kasutamisel.

1.1.2 Plaaniga määratakse kindlaks tegevus tulekahju tekkimisel ja evakuatsiooni nõuded hoone ruumides ja territooriumil.

1.1.3 Käesolevas plaanis (punktis 3.2) määratakse evakuatsioonijuht ja evakuatsiooni liidrid ning nende ülesanded evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemisel.

1.1.4 Kõik töötajad peavad käesoleva plaaniga tutvuma.

➤ **Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile Hoone töötajatele!**

➤ **Töötajat, kes ei ole tutvunud tuleohutusala nõuetega, ei tohi tööle lubada!**

1.1.5 Käesolev plaan kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele:

- tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel;
- tulekahju või muu õnnetuse toimumisel objektil;
- plaani koostamisel aluseks olnud õigusakti(de) muutumisel;
- uute päästevahendite kasutuselevõtmisel;
- tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel.

1.1.6 Juhendi muudatustest tuleb teavitada kõiki hoones töötajaid.

1.2 Töötajate kohustused

Töötajad on kohustatud:

- järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides;
- jälgima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadmete ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust;
- tagama seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;
- rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
- tagama ohutu evakuatsiooni;

- teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust oma otsest juhti ning Häirekeskust 112;
- rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;
- teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülselt järelevalve teostamisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
- täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt.

1.3 Juhtkonna ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused

Juhtkond ja tuleohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

- korraldama töötajatele enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta;
- tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist;
- tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse;
- teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

1.4 Asutus

Hoone omanik: **Lõunakeskus OÜ**

Aadress: **Optika tn 24, Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond**

Tuleohutuse eest vastutavad isikud: Home4you Sisustuskaubamaja - **Kairi Rahu**, tel: **53799232**, e-mail: **kairi@home4you.ee**; Sinsay - **Ave Vene**, tel: **58390920**, e-mail: **ave.vene@gmail.com**; Sõbralt Sõbrale – **Anneli Kriisk**, tel: **56638376**, e-mail: **lounakeskus@sobraltsobrale.ee**; Softrend Tartu - **Helen Asur**, tel: **5240472**, e-mail: **tartu@softrend.ee**.

1.5 Üldpind ja kasutusvaldkond

1.5.1 Hoonel on kaks maapealset korrust. Hoone suletud netopind on 3075,7 m².

1.5.2 Muu kaubandushoone (12319) – vastavalt Vabariigi Valitsuse 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ liigitub Hoone „IV kasutusviis“ (kogunemishooned) alla.

1.6 Töörežiim ja Hoones viibivate inimeste arv

1.6.1 Home4you Sisustuskaubamaja on avatud E-R kell 10.00-19.00-ni, L kell 10.00-18.00-ni, P kell 10.00-16.00-ni.

Sinsay on avatud E-R kell 10.00-19.00-ni, L kell 10.00-19.00-ni, P kell 10.00-19.00-ni.

Sõbralt Sõbrale on avatud E-R kell 10.00-19.00-ni, L kell 10.00-16.00-ni, P suletud.

Softrend Tartu on avatud E-R kell 10.00-19.00-ni, L kell 10.00-16.00-ni, P suletud.

1.6.2 Hoones töötab kuni 20 töötajat.

1.6.3 Hoone külastajate arv varieerub suurel määral sõltuvalt kellaajast ja nädalapäevast.

2. Hoone üldiseloostus

2.1 Tulepüsivusklass, tuletõkkeseptsioonid ja ligipääs

2.1.1 Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-2.

2.1.2 Hoone on jagatud tuletõkkeseptsioonideks - Tuletõkkeseptsioon on hoone osa või üksik ruum, millest tule levik väljapoole on tuletõkketarindite või muude tõhusate vahendite abil ettemääratud aja jooksul takistatud.

2.1.3 Juurdepääs Hoonele hoitakse aastaringselt vaba ning kasutuskõlblikus seisukorras.

2.2 Ventilatsioon

2.2.1 Hoones toimib sundventilatsioon.

2.2.2 ATS häire korral lülituvad ventilatsiooniagregaadid automaatselt välja. Süsteemile ligipääsu ning vajadusel manuaalse väljalülitamise organiseerib evakuatsioonijuht või tema poolt määratud isik.

2.3 Elekter

2.3.1 Hoone peaelektrikilp asub teisel korrusel.

2.3.2 Hoone katusel on päikesepaneelid.

2.4 Küte

2.4.1 Hoones on kaugküte.

2.5 Valve

2.5.1 Tööajal toimub Hoones korra jälgimine personali poolt.

2.5.2 Töövälisel ajal on Hoone tehnilise valve all.

2.6 Evakuatsiooniteed ja -pääsud

2.6.1 Kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud evakuatsioonimärgistustega.



Foto. evakuatsiooni märgistus (väljapääs noolega näidatud suunas) näidis.

2.6.2 Evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta (võtmeta).

2.6.3 Evakuatsiooniteede ning -pääsude asukohad on joonistena esitatud käesoleva dokumendi lisa 1.

- Hoonest evakueerudes tuleb kasutada kõige ohutumad ja lähimat evakuatsiooniteed!
- Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral!

2.7 Esmased tulekustutusvahendid

- 2.7.1 Hoones on 6 kg ABC-pulberkustutid, lisaks tehnoruumides 5 kg süsihappekustutid.
- 2.7.2 Tulekustuti on mõeldud tulekahju kustutamiseks ühe inimese poolt tulekahju algaasis.
- 2.7.3 Esmaste tulekustutusvahendite asukohad on skemaatiliselt esitatud käesoleva dokumendi Lisa 1.



Foto. 6 kg ABC-pulberkustuti ja 5 kg süsihappekustuti (näidis).

A - klass - tahkete ja põlemisel hõõguvate ainete kustutamiseks (puu, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);

B - klass - põlevvedelike ja põlemisel sulavate ainete kustutamiseks (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);

C - klass - põlevgaaside kustutamiseks (metaan, propaan, atsetüleen, vesinik jms);

D - klass - metallide kustutamiseks (alumiinium, magneesium, naatrium, kaalium, titaan jms);

F - klass – toiduõlide ja rasvade kustutamiseks.



- Esmased tulekustutusvahendid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadavad, neid ei tohi mistahes esemetega varjata ja nende ligipääs peab olema tagatud pidevalt!

NÕUANDED TULEKUSTUTI KASUTAMISEKS

ÕIGE


VALE



ÄRA HAKKA KUSTUTAMA VASTU TUULT



KUSTUTA LEEGI JALGA, MITTE LATVA

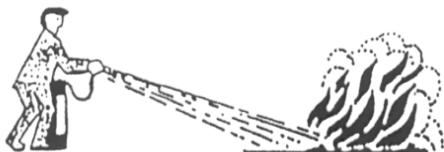


ÄRA KUSTUTA TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTA ÄÄREST



ÕLI- VÕI BENSIINILEEKI HAKKA LÄMMATAMA MADALALT LEEGI SISSE



PISIPÕLENGU PUHUL ÄRA LASE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS

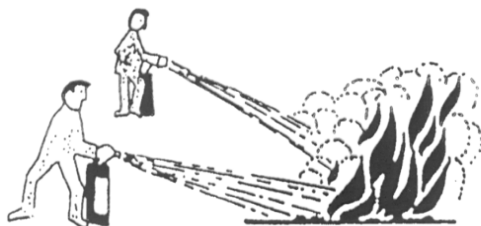

SUURE TULE KORRAL ON PAREM LASTA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA

2.8 Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)

- 2.8.1 Tulekahju kiire avastamise tagab automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). Süsteem võimaldab teha kindlaks tulekahju täpse füüsilise asukoha aadressina: hoone, korrus, ruum, seadme aadress.
- 2.8.2 Häire kuvatakse keskseadme paneelile. Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspäevikud asuvad keskseadme juures, mis asub Home4you Sisustuskaubamaja sissepääsu juures seinal (vt lisa 1).



Foto. Hoone ATS keskseade.

- 2.8.3 ATS-ga on kaetud kogu hoone, st et tulekahju alarmseadmed on paigaldatud ehitise kõikidesse osadesse, kus pidevalt töötatakse. Süsteemi hooldab lepinguline koostööpartner.
- 2.8.4 Tulekahju avastamise korral, kas anduri poolt või saades signaali tulekahju teatenupult, toimuvad ATS süsteemi poolt järgmised tegevused:
- tulekahjuteade kuvatakse ATS süsteemi keskseadmele;
 - häireedastus alarmseadmetega;
 - sundventilatsiooni seiskamine;
 - häireedastus turvafirmasse.

- 2.8.5 Suitsuandur - Hoone laes olev andur, mis reageerib põlemisel ja/või pürolüüsil vabanevate osakeste(suits) mõjule. Töökorras suitsuanduri indikaatorlamp vilgub aegajalt. Häires oleval suitsuanduril indikaatorlamp põleb.



Foto. Suitsuandur näidis.

- 2.8.6 Tulekahju teatenupp - Hoone seinal asuv seade, mille abil tulekahjuteade antakse keskseadmesse käsitsi (lülitatakse häirekellad sisse).



Foto. Tulekahju teatenupp näidis.

- Tulekahju teatenuppudele peab olema tagatud pidev ligipääs, ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.

2.9 Suitsuärastus

- 2.9.1 Hoones toimub suitsuärastus spetsiaalse suitsuärastussüsteemi (suitsuluugid) kaudu, nende juhtimis lülitid ja skeemid asuvad Home4you Sisustuskaubamaja sissepääsu juures seinal.



Foto. Hoone suitsueemaldus infotabloo.

- **Suitsu ja soojuste eemaldamine hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel!**

2.10 Tuletõrje veevarustus

- 2.10.1 Survestatud veeallikas – veeallikas, kust veevõtukohta kaudu on võimalik ilma pumbata võtta ehitise kustutamiseks nõutud vooluhulgas kustutusvett.
- 2.10.2 Tuletõrje veevarustus on tagatud läbi Hoone läheduses asuvate tuletõrjehüdrantide (lähim Optika tn 21 ees, kaugus Hoonest umbes 50 meetrit), mis on vastavalt märgistatud.

2.11 Suitsetamise kord

- 2.11.1 Hoones on suitsetamine keelatud.

2.12 Ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkus

- 2.12.1 Hoones ei viida läbi tule- või plahvatusohtlikke tegevusprotsesse.

2.13 Põlevmaterjalid ja ohtlikud ained

2.13.1 Hoones ei ladustata märkimisväärtes kogustes põlevmaterjali ega ohtlikke aineid.

2.14 Tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid

2.14.1 Hoone tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid:

- Ei peeta kinni tuleohutusnõuetest – viiakse läbi iga-aastaseid koolitusi, samuti juhendatakse uusi töötajaid tööle asumisel. Ühtlasi tutvustatakse kõigile töötajatele käesolevat plaani.
- Esineb elektrisüsteemi rikkeid – Elektriseadmete rikete vältimiseks viiakse ehitises (vastavalt Elektriohutusseadusele) läbi käidukorraldused. Töö lõppedes lülitatakse välja kasutatud elektriseadmed (sh põhitegevuses mittekasutatavad seadmed, nagu raadiod jms).
- Tuletöö tegemisel ei peeta kinni tuleohutusnõuetest – tuletöö tegija peab olema läbinud tuletööde koolituse ja omama tuletöötunnistust.
- Eiratakse suitsetamise korda – hoones on suitsetamine keelatud.
- Toimub tahtlik süütamine – otsene ennetamine on keeruline, ohtu aitab minimeerida töötajate tähelepanelikkus kahtlaselt käituvate isikute osas.
- Hoonele mõjuvad loodusjõud (äike jms) – Hoone tehnosüsteemid hoitakse pidevalt töökorras.

2.14.2 Tulekahju vältimine toimub eelkõige töötajate tuleohutusnõuete alase koolitamise ning teavitamise läbi (mille hulka kuulub ka käesoleva plaani tutvustamine).

3. Evakuatsioon

- Evakuatsioon on inimeste sunnitud väljumine ruumist, ehitisest või teatud alalt ohutusse kohta tulekahju või muu õnnetuse või ohu puhul.

3.1 Tegutsemine evakuatsiooni korral

3.1.1 Evakuatsiooni alustamise märguanne on:

- ATS häirekellade pikaajaline rakendumine (üle 90 sekundi);
- tulekahju avastanud isiku suuline märguanne.
- Otsese ohu korral inimese elule või tervisele tuleb evakuatsiooni alustada märguannet ootamata!
- **ATS häirekellad väljalülitanud isik vastutab, et Hoones pole tulekahju!**

3.1.2 Evakuatsiooni otsuse võtab tulekahju korral vastu hoone evakuatsioonijuht, kes on määratud vastavalt käesoleva plaani punktil 3.2. Kiiresti areneva õnnetuse korral tuleb ohukoldest alustada evakuatsiooni ilma korraldust ootamata.

3.1.3 Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab mistahes ohu poolt kõige suurem oht: esmajärjekorras tuleb inimesed evakueerida põlevast ruumist, seejärel pealmistest ning külgnevatest ruumidest ning pärast seda (võimalusel toimub evakuatsioon kõikidest tsoonidest üheaegselt) kogu Hoones olevad inimesed. Evakueerumisel Hoonest tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.

3.1.4 Tulekahju avastamisest alates tuleb võimalusel korraldada tulekustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate poolt, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega. Hilisem varade ohutusse kohta toimetamine võib toimuda ainult päästetööde juhi loal.

3.1.5 Hoonest väljudes tuleb koguneda koheselt kogunemiskohta. **Kogunemiskoht asub autoparklas.** Juhul, kui kogunemiskoht on kujunenud inimestele ohtlikuks, määrab evakuatsioonijuht uue kogunemiskoha.

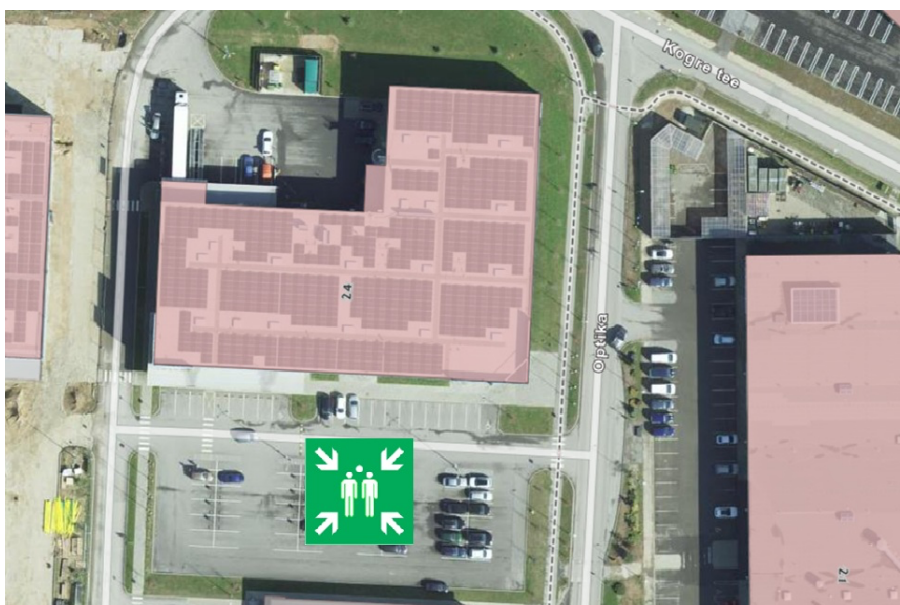


Foto. Hoone kogunemiskoht.

3.2 Evakuatsioonijuhtide ja evakuatsiooni liidrite kontaktid

3.2.1 Evakuatsioonijuht¹:

Nr.	Evakuatsioonijuht	Kontaktid
	Home4you Sisustuskaubamaja	
1	Müüja	
2	Kaupluse juhataja	
3	Laotöötaja	
	Sinsay	
1	Kaupluse töötaja	
2	Kaupluse juhataja	
	Sõbralt Sõbrale	
1	Kaupluse töötaja	
2	Kaupluse juhataja	
	Softrend Tartu	
1	Kaupluse töötaja	

3.2.1 Evakuatsiooni liider/liidrid:

Evakuatsiooniala	Evakuatsiooni liider
Home4you Sisustuskaubamaja	Kaupluse töötaja
Sinsay	Kaupluse töötaja
Sõbralt Sõbrale	Kaupluse töötaja
Softrend Tartu	Kaupluse töötaja

3.3 Evakuatsioonijuhi ülesanded

3.3.1 Evakuatsioonijuht on isik kes kontrollib ATS häire õigsust.

3.3.2 Evakuatsioonijuhi põhiülesanded on järgmised:

- korraldada häire õigsuse kontroll ning koguda sündmuse kohta informatsiooni;
- tagada inimeste varajane teavitamine tekkinud ohust kogu hoone/territooriumi ulatuses;
- kontrollida, kas hädaabikõne on tehtud;

¹Evakuatsioonijuhiks on tabelis esimesel kohal näidatud isik, teda asendab vajadusel tabelis teisel kohal asuv isik jne.

- suunata inimesi hoonest välja kogunemiskohta;
- korraldada ohualale sisenemise keelamine/takistamine;
- võtta evakuatsiooni liidri vastutusele andmed loenduse kohta;
- võtta vastu päästetehnika ja edastada päästetööde juhile teavet tulekahju asukohast, tule kustutamiseks võetud meetmetest, ohus olevatest inimestest, plahvatusohtlike ja põlemisel mürgiseid gaase eralduvate ainete olemasolust jms;
- abistada võimaluste piires päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel.

3.4 Evakuatsiooni liidri ülesanded

3.4.1 Evakuatsiooni liidri ülesanded on võimaluse korral järgmised:

- alustada evakuatsiooni märkuande saamisel oma evakuatsioonialas viibivate isikute evakuatsiooni (võimaluse korral abistades ka mujal Hoonest viibivaid inimesi);
- kontrollida võimaluse korral üle kõik oma evakuatsioonialas asuvad ruumid;
- pidada arvestust evakueeritute üle;
- viia läbi kogunemiskohas oma evakuatsioonialalt evakueerunud inimeste loendus ja anda loenduse tulemused edasi evakuatsioonijuhile.

3.5 Loendus

- 3.5.1 Loenduse eesmärk on selgitada, kas kõik evakuatsioonialas viibinud inimesed on Hoonest väljunud.
- 3.5.2 Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, siis tuleb sellest koheselt teavitada evakuatsioonijuhti ja Häirekeskust telefonil 112 ning päästemeeskonna saabudes päästetööde juhti.
- 3.5.3 Evakuatsioonijuhile edastatakse andmed ka Hoonest väljuma keeldunud inimeste kohta.

3.6 Keelatud tegevused

- Eirata evakuatsiooni alustamise käsku.
- Siseneda suitsu ja tule koldesse.
- Lahkuda kogunemiskohast ilma loata.
- Siseneda hoonesse ilma vastava loata.

4.4. Tegutsemine tulekahju korral

4.1.1 Tulekahju avastamine:

- Tulekahju või tulekahju tunnuste avastamisel lülita sisse tulekahju alarm (kui häirekellad ei ole veel jõudnud rakenduda) kasutades selleks häirenuppu.
- Võimalusel kustuta tulekahju kasutades selleks tulekustutit.
- Teavita **Häirekeskust tel. 112.**

4.1.2 Häirekellade rakendumisel:

- Häirekellade rakendumise korral järgi kellade helina pikkust ning käitu vastavalt.
- Valehäire korral, häire vaigistatakse peatselt.
- Evakuatsioonijuhi suulise korralduse peale lõpeta koheselt tööalane tegevus.
- Kontrolli oma ruume, kas on näha tulekahjutunnuseid (suits, tuli).
- Mine ja suuna külastajad (nende olemasolul hoones) lähimat ja ohutuimat evakuatsiooniteed pidi hoonest välja evakueeritute kogunemiskohta, võimalusel võta kaasa üleriided.
- Väljudes dubleeri väljumis korraldust teistele töötajatele.
- Kui suitsu ja/või kõrge temperatuuri tõttu ei ole võimalik Hoonest evakueeruda, jää oma ruumi või sisene lähimasse ruumi, sulge enda järel uks. Võimalusel kasta veega või muu mittepõleva vedelikuga märjaks käterätid või riided ja tihenda nendega ukse ava, et vähendada suitsu jms sattumist ruumi. Kui kaasas on telefon, siis koheselt teavita enda asukohast häirekeskust 112. Ava ruumi aknad, anna enda asukohast märku, vehi kätega, hüüa appi.
- Kogunemiskohas viib evakuatsiooni liider läbi oma vastutusala inimeste (töötajate) loenduse ja annab loenduse tulemusest teada evakuatsioonijuhile.
- Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest ja abivajavatest inimestest teavita koheselt evakuatsioonijuhti.
- Jääge kogunemiskohta kuni järgmiste korraldusteni, neid jagab päästetööde juht ja/või evakuatsioonijuht. Ära lahku ilma nende loata kogunemiskohast.

5. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis

5.1.1 Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
 - kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
 - millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus (meetrites);
 - muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürkkemikaalid jms);
 - elektrivarustuse peakilbi ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme asukohtadest ning tuletõrje veevarustusest.
- **Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, kuna päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.**

6. Muud olulised kontaktid:

Häirekeskus: telefon 112.

OÜ Tartu Tuli (tulekustutusvahendid, tuleohutusala nõustamine, tuleohutuskoolitused:
telefon 7305 387 E-R 8-16.30

Muu:.....

7. Iga aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus ja selle täitmise kord

7.1.1 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

7.1.1.1 tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;


7.1.1.2 töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.


7.1.2 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest ja tulekahjuõppuse korraldusest informeerimises. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

7.1.3 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik hoones töötavad isikud. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korraldatakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust. Samuti tutvustatakse tuleohutusnõudeid ning viiakse läbi asjakohane juhendamine uute töötajate tööle asumisel.

- **Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus tuleb läbi viia vähemalt üks kord aastas.**

LISA 1. Evakuatsiooniskeem

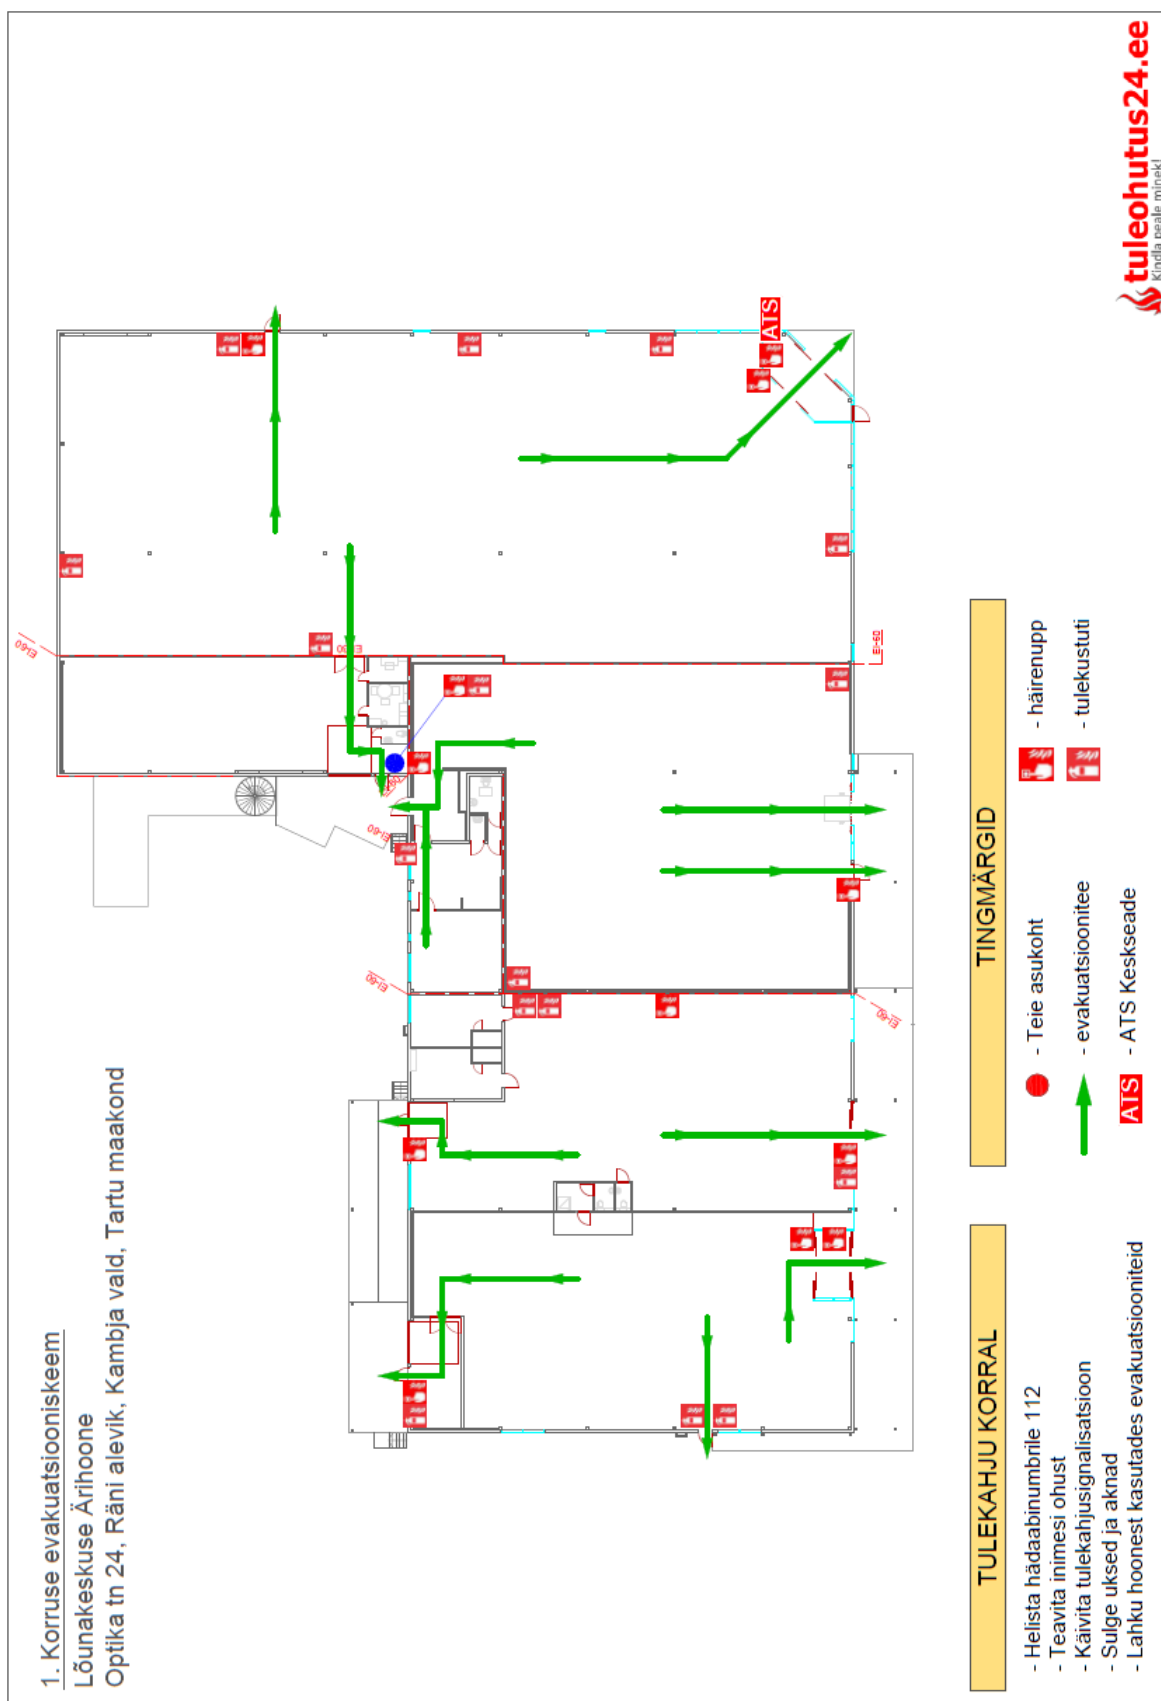

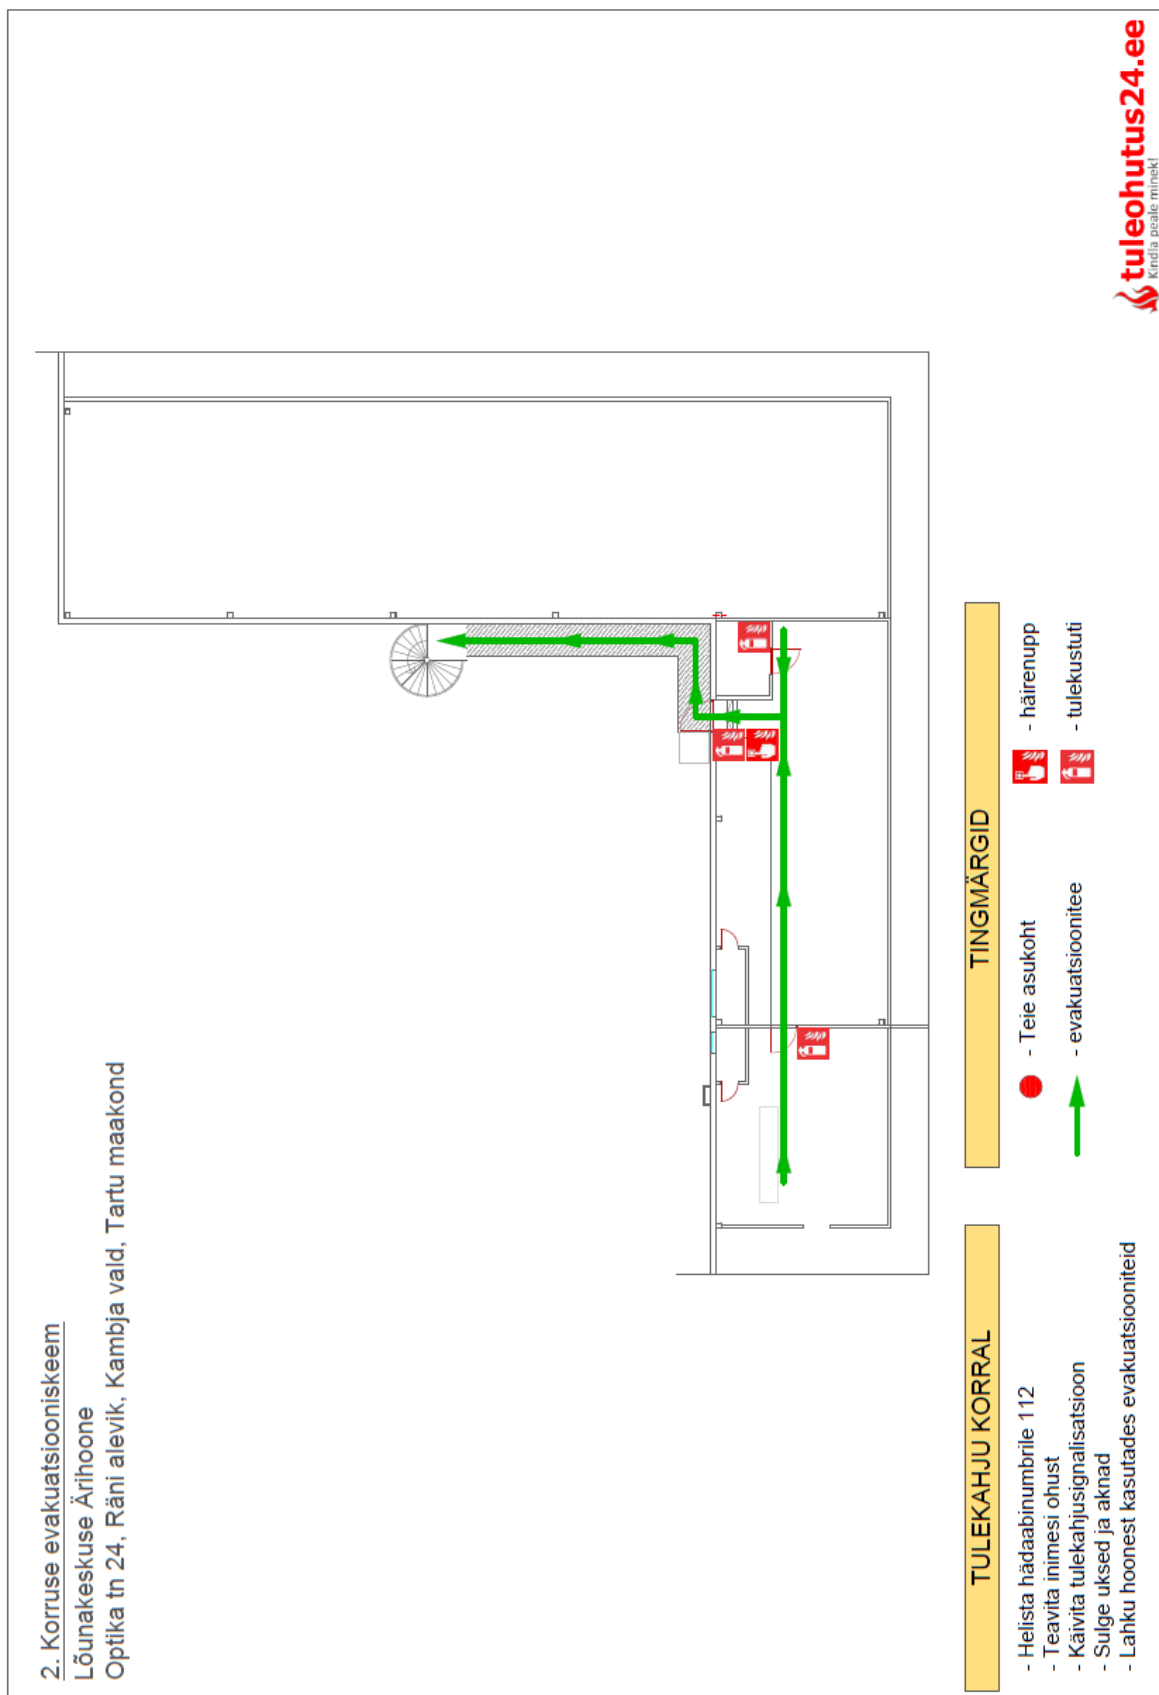

LISA 2. Kohustuslik täitmiseks Hoone töötajatele

„Olen tutvunud ja saanud aru käesolevast tulekahju korral tegutsemise plaanist ning kohustun seda järgima.“

[illegible]

[illegible]