

„KINNITAN“

” ” 2023

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Ärihoone

Lääneringtee 35, Tartu



2023

Sisukord

1.	Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus.....	4
1.1	Üldosa.....	4
1.2	Töötajate kohustused.....	4
1.3	Juhtkonna ja tuleohutuse eest vastutavate isikute kohustused	5
1.4	Asutus.....	5
1.5	Ehitise peamine kasutusvaldkond	5
1.6	Töörežiim	5
1.7	Hoones viibivate inimeste arv	6
1.8	Üldpind.....	6
2.	Hoone üldiseloostus	6
2.1	Ehitismaterjalid, tulepüsivusklass ja tuletõkkeseksioonid	6
2.2	Ventilatsioon	7
2.3	Elekter	7
2.4	Küte	7
2.5	Valve	7
2.6	Evakuatsiooniteed ja -pääsud	7
2.7	Tulekustutusvahendid.....	8
2.8	Tulekahjusignalisatsioon.....	9
2.9	Suitsuärastus.....	10
2.10	Tuletõrje veevarustus	10
2.11	Suitsetamise kord	10
2.12	Esmaabivahendid	10
2.13	Ehitises toimivate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkus	10
2.14	Põlevmaterjalid ja ohtlikud ained.....	10
2.15	Tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid ning tulekahju vältimine	11
3.	Evakuatsioon.....	11
3.1	Tegutsemine evakuatsiooni korral	11
3.2	Evakuatsiooni liidri ülesanded	12
3.3	Loendus	12
3.4	Evakuatsioonijuhi kohustused evakuatsiooni korral	13
3.5	Keelatud tegevused:	13
4.	Tegutsemine tulekahju korral	14

5.	Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised.....	15
6.	Evakuatsioonijuhtide ja evakuatsiooni liidrite kontaktid.....	16
6.1	Evakuatsioonijuht:.....	16
6.2	Evakuatsiooni liidrid:	16
7.	Tulekustuti kasutamine	18
8.	Iga-aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.....	19
8.1	Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse täitmise kord.....	19
8.2	Iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse tabel.....	19
LISA 1		20
LISA 2		21
LISA 3		22

1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

1.1 Üldosa

- 1.1.1 **Aadressil Lääneringtee 35, Tartu asuva ärihoone** (edaspidi Hoone) tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärgiks on reeglite kehtestamine tulekahju ennetamiseks, kahjude ärahoidmiseks ja kahjustuste likvideerimiseks ning tulekahjusituatsioonis tegutsemiseks, et tagada hoone töötajate ja seal viibivate inimeste kiire, ohutu ja tulemuslik tegevus tulekahju korral, ohu avastamisel, päästeteenistuse ja hoones viibivate isikute teavitamisel ning evakueerumisel, ohu ja kahjustuste leviku piiramisel ning esmaste tulekustutusvahendite kasutamisel.
- 1.1.2 Plaaniga määratakse kindlaks tegevus tulekahju tekkimisel ja evakuatsiooni nõuded hoone ruumides ja territooriumil.
- 1.1.3 Käesolevas plaanis (punktides 6.1 ja 6.2) määratakse evakuatsioonijuht ja evakuatsiooni liidrid ning nende ülesanded evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemisel.
- 1.1.4 Kõik töötajad peavad käesoleva plaaniga tutvuma.

➤ **Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile Hoone töötajatele!**

➤ **Töötajat, kes ei ole tutvunud tuleohutuslaste nõuetega, ei tohi tööle lubada!**

- 1.1.5 Käesolev plaan kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele:

- tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel;
- tulekahju või muu õnnetuse toimumisel objektil;
- plaani koostamisel aluseks olnud õigusakti(de) muutumisel;
- uute päästevahendite kasutuselevõtmisel;
- tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel.

- 1.1.6 Juhendi muudatustest tuleb teavitada kõiki hoones töötajaid.

1.2 Töötajate kohustused

Töötajad on kohustatud:

- järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides;
- jälgima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadmete ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust;
- tagama seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;
- rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;

- tagama ohutu evakuatsiooni;
- teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust oma otsest juhti ning Päästeameti Häirekeskust 112;
- rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;
- teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülselt järelevalve teostamisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
- täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt.

1.3 Juhtkonna ja tuleohutuse eest vastutavate isikute kohustused

Juhtkond ja tuleohutuse eest vastutavad isikud on kohustatud:

- korraldama töötajatele enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta;
- tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist;
- tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse;
- teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

1.4 Asutus

Hoone omanik ja valdaja: Lõunakeskus OÜ. Hoone rentnike nimekiri on välja toodud Lisas 2.

Juriidiline aadress: Lääneringtee 35, Tartu linn, Tartu maakond, 50105

Tuleohutuse eest vastutav isik: omaniku poolt määratud isik, kes on määratud ettevõtte tuleohutuskorraldusega. Lisaks vastutavad tuleohutuse eest vastava Hoone osa (kaupluse) rentniku esindajad.

1.5 Ehitise peamine kasutusvaldkond

- Muu kaubandushoone – vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ liigitub Hoone kood 12319 alla¹.

1.6 Töörežiim

- Hoones töötatakse üldjuhul E-R kell 10.00 kuni 20.00 ja L-P kell 10.00 kuni 17.00.

¹ Lisaks nimetatud peamisele kasutamise otstarbele tegutseb Hoones 384 m² ulatuses veterinaarkliinik.

1.7 Hoones viibivate inimeste arv

- Tööaegadel Hoones viibivate inimeste arv – maksimaalselt 70 inimest, sh ca 20 töötajat ja ca 50 külastajat.
- Üldjuhul ei viibi Hoones inimesi, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma.

1.8 Üldpind

- Hoone on kahekorruseline suletud netopinnaga 3 909 m². Korruste pindalad on järgnevad: 1. korrus – ca 3 859 m², 2. korrus – ca 50 m² (2. korrusel asub kaks ventilatsioonikambrit ning Hawaii Express OÜ laopinnad – inimesi 2. korrusel püsivalt ei viibi).
- Hoone asub 12 216 m² suurusel kinnistul (katastritunnus 79505:001:0075).



Hübriidkaart. Hoone kinnistu (katastritunnus 79505:001:0075).

- Hoonele ning selle territooriumile ligipääs toimub peamiselt Lääneringtee tänava kaudu. Juurdepääs Hoonele hoitakse aastaringselt vaba ning kasutuskõlblikus seisukorras.

2. Hoone üldiseloostus

2.1 Ehitusmaterjalid, tulepüsivusklass ja tuletõkkesektsioonid

- Peamised ehitusmaterjalid: vundament – vaivundament; kande- ja jäigastavad konstruktsioonid – metall, monteeritav raudbetoon; välisseina välisviimistlus – metall; välissein – mitmekihiline teraspaneel; katuse ja katuselagede kandev osa – plekkprofiil; vahelagede kandev osa – monteeritav raudbetoon.
- Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP-2.

- Hoone on jagatud nõuetekohaselt tuletõkkesektsiooniks, sh moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid rentnike pinnad. Tuletõkkesektsioonide detailne skemaatiline lahendus on olemas Hoone tuleohutuslase dokumentatsiooni koosseisus.

2.2 Ventilatsioon

2.2.1 Hoones toimib sundventilatsioon: ventilatsioonikambrid (2 tk) asuvad 2. korrusel.

2.2.2 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni häire korral lülituvad ventilatsiooniagregaadid automaatselt välja (siselülitamine toimub manuaalselt).

2.3 Elekter

2.3.1 Elektri peakilp asub 1. korrusel kaupluse Jahipaun peasissekäigu juures eraldi ruumis. Elektrikilbi täpne asukoht on märgitud Lisas 1.

2.3.2 Vajadusel organiseerib elektrikilpidele ligipääsu evakuatsioonijuht või tema poolt määratud isik.

2.4 Küte

2.4.1 Hoones toimib kaugküte.

2.5 Valve

2.5.1 Tööajal toimub Hoones korra jälgimine kaupluste töötajate poolt (eraldi valvur või turvatöötaja puudub). Töövälisel ajal on Hoone tehnilise valve all: vastavat teenust pakub G4S Eesti AS.

2.5.2 Lisaks asuvad Hoones ning selle territooriumil valvekaamerad.

2.6 Evakuatsiooniteed ja -pääsud

2.6.1 Kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud evakuatsioonimärgistustega.



Foto. Evakuatsioonitee märgistus (noolega tähistatakse liikumise suunda).

- 2.6.2 Evakuatsiooniteedel olevaid uksi on võimalik avariiolukordades avada ilma võtmeta.
- 2.6.3 Evakuatsiooniteede ning -pääsude asukohad on joonistena esitatud käesoleva dokumendi Lisas 1.
- **Hoonest evakueerudes tuleb kasutada kõige ohutumad ja lähimat evakuatsiooniteed!**
 - **Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral!**

2.7 Tulekustutusvahendid

2.7.1 Hoones kasutatakse 6kg ABC-pulberkustuteid.

2.7.2 Hoones on olemas voolikusüsteem.

Voolikusüsteemi kasutamiseks tuleb teha järgmist:

- 1) Rullida voolikupoolilt tuletõrjevoolik täies pikkuses lahti,
 - 2) avada kraan,
 - 3) pärast kraani avamist avada joatoru,
 - 4) suunata veejuga tulekoldesse,
 - 5) pärast tulekahju kustutamist sulgeda kraan keerates seda päripäeva, seejärel sulgeda joatoru,
 - 6) kuivatada voolik ning paigaldada see voolikupoolile tagasi.
- **Voolikusüsteemi ei tohi kasutada pingestatud elektriseadmete kustutamiseks!**



Foto. Voolikukapp.

2.7.3 Esmased tulekustutusvahendid paiknevad evakuaatsiooniteedel või nende lähistel (vt Lisa 1).

- **Esmased tulekustutusvahendid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadavad, neid ei tohi mistahes esemetega varjata ja nendele ligipääs peab olema tagatud pidevalt!**

2.8 Tulekahjusignalisatsioon

2.8.1 Tulekahju kiire avastamise tagab automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). Süsteem võimaldab teha kindlaks tulekahju asukoha piirkonniti, sh tsoonide kaupa, ja saada informatsiooni tule levimisest.

2.8.2 Häire kuvatakse keskseadme paneelile. Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspäevikud asuvad **keskseadme juures, mis asub Pet City kaupluse peasissepääsu juures** (täpne asukoht on välja toodud Lisas 1).



Foto. ATS keskseade.

2.8.3 ATS-ga on kaetud kogu hoone. Süsteemi hooldab G4S Eesti AS.

2.8.4 Tulekahju avastamise korral, kas anduri poolt või saades signaali tulekahju teatenupult, toimuvad ATS süsteemi poolt järgmised tegevused:

- tulekahjuteade kuvatakse ATS süsteemi keskseadmele;
- häireedastus alarmseadmetega;
- tulekahjuteade edastatakse automaatselt Häirekeskusesse;
- lülitatakse välja ventilatsioonisüsteem.

- **Tulekahju teatenuppudele (käsitedusti) peab olema tagatud pidev ligipääs, ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.**

2.9 Suitsuärastus

- 2.9.1 Hoones on olemas suitsuluugid, mille juhtimine toimub 1. korrusel asuvate juhtpultide abil. Suitsu ja soojuse eemaldamine toimub ka loomulikul teel uste ja akende kaudu.



Foto. Suitsueemalduse juhtpuldid.

- **Suitsu ja soojuse eemaldamine Hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel!**

2.10 Tuletõrje veevarustus

- 2.10.1 Hoone territooriumil ning selle vahetus läheduses asuvad vastavalt tähistatud tuletõrjehüdrandid, kust on võimalik saada kustutustöödeks vajalikku vett.

2.11 Suitsetamise kord

- 2.11.1 Hoone siseselt on suitsetamine keelatud.
- 2.11.2 Suitsetamine on lubatud Hoone territooriumil eeldusel, et see ei häiri teisi töötajaid ega külastajaid ning see ei tekita tuleohtu (eraldi tähistatud kohad puuduvad).

2.12 Esmaabivahendid

- 2.12.1 Kõigis kauplustes on olemas esmaabikomplektid.
- 2.12.2 Lisaks on Handyman'i kaupluse müügisaalis toodetena olemas esmaabivahendid, mida on võimalik hädaolukorra korral kasutada.

2.13 Ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkus

- 2.13.1 Hoones ei viida läbi tule- või plahvatusohtlike tegevusprotsesse.

2.14 Põlevmaterjalid ja ohtlikud ained

- 2.14.1 Hoones ei ladutata märkimisväärses koguses põlevmaterjale või ohtlikke aineid.

2.15 Tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid ning tulekahju vältimine

2.15.1 Hoone tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid ning nende realiseerumise vältimine:

- Ei peeta kinni tuleohutusnõuetest – viiakse läbi iga-aastaseid koolitusi, samuti juhendatakse uusi töötajaid tööleasumisel. Ühtlasi tutvustatakse kõigile töötajatele käesolevat plaani.
- Esineb elektrisüsteemi rikkeid – Elektriseadmete rike vältimiseks viiakse ehitises (vastavalt Elektriohutusseadusele) läbi käidukorraldused. Töö lõppedes lülitatakse välja kasutatad elektriseadmed (sh põhitegevuses mittekasutatavad seadmed, nagu raadiod jms).
- Eiratakse suitsetamise korda – määratud on suitsetamise kord.
- Toimub tahtlik süütamine – otsene ennetamine on keeruline, ohtu aitab minimeerida töötajate ja valveteenust pakkuvate turvameeskondade tähelepanelikkus kahtlaselt käituvate isikute osas.
- Hoonele mõjuvad loodusjõud (äike jms) – Hoone tehnosüsteemid hoitakse pidevalt töökorras.

3. Evakuatsioon

- **Evakuatsioon on inimeste sunnitud väljumine ruumist, ehitisest või teatud alalt ohutusse kohta tulekahju või muu õnnetuse või ohu puhul.**

3.1 Tegutsemine evakuatsiooni korral

3.1.1 Evakuatsiooni märguanne on:

- ATS-i häirekellade rakendumine;
- tulekahju avastanud isiku suuline märguanne.

- **Otsese ohu korral inimese elule või tervisele tuleb evakuatsiooni alustada märguannet ootamata!**

- 3.1.2 Evakuatsiooni otsuse võtab tulekahju korral vastu Hoone evakuatsioonijuht, kes on määratud vastavalt käesoleva plaani punktile 6.1. Kiiresti areneva õnnetuse korral tuleb ohukoldest alustada evakuatsiooni ilma korraldust ootamata.
- 3.1.3 Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab mistahes ohu poolt kõige suurem oht: esmajärjekorras tuleb inimesed põlevast ruumist, seejärel külgnevatest ruumidest ning pärast seda (võimalusel toimub evakuatsioon kõikidest tsoonidest üheaegselt) kogu Hoonest olevad inimesed. Evakueerumisel Hoonest tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.
- 3.1.4 Hoonest väljudes tuleb koguneda koheselt kogunemiskohta. **Kogunemiskoht asub Hoone territooriumil asuva parkla alal.** Talvisel ajal on kogunemiskohana võimalik kasutada läheduses asuva McDonald'si restorani ruume. Juhul, kui kogunemiskoht on kujunenud inimestele ohtlikuks, määrab evakuatsioonijuht uue kogunemiskoha.



Ortofoto. Hoone kogunemiskoht (märgitud sinisega).

3.1.5 Tulekahju avastamisest alates tuleb võimalusel korraldada tulekustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate poolt, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega. Hilisem varade ohutusse kohta toimetamine võib toimuda ainult kustutus- ja päästetööde juhi loal.

3.2 Evakuatsiooni liidri ülesanded

3.2.1 Evakuatsiooni liidri ülesanded on võimaluse korral järgmised:

- alustada evakuatsiooni märguande saamisel oma evakuatsioonialas viibivate isikute (töötajate ja kaupluse külaliste) evakuatsiooni, mis seisneb inimeste rahuliku kuid võimalikult kiire ning kindla suunamise Hoonest välja, kasutades selleks ettenähtud evakuatsiooniteid ja -väljapääse;
- kontrollida võimaluse korral üle kõik oma evakuatsioonialas asuvad ruumid;
- pidada arvestust evakueeritute üle;
- viia läbi kogunemiskohas oma evakuatsioonialalt evakueerunud inimeste loendus ja anda loenduse tulemused edasi evakuatsioonijuhile.

3.3 Loendus

3.3.1 Evakueerunud ja evakueeritud inimeste loendus toimub kogunemiskohas.

3.3.2 Evakuatsiooni liidrid viivad läbi oma evakuatsiooniala inimeste loenduse ja annavad loenduse tulemused viivitamata edasi evakuatsioonijuhile, kellele edastatakse andmed ka Hoonest väljuma keeldunud inimeste kohta.

3.3.3 Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, siis tuleb sellest koheselt teavitada evakuatsioonijuhti ja Päästeameti Häirekeskust telefonil 112 ning päästemeeskonna saabudes tulekustutus- ja päästetööde juhti.

3.4 Evakuatsioonijuhi kohustused evakuatsiooni korral

3.4.1 Evakuatsioonijuhi põhiülesanded on järgmised:

- korraldada häire õigsuse kontroll ning koguda sündmuse kohta informatsiooni;
- tagada inimeste varajane teavitamine tekkinud ohust kogu territooriumi ulatuses;
- kontrollida, kas hädaabikõne on tehtud;
- suunata inimesi Hoonest välja kogunemiskohta;
- korraldada vajadusel nende inimeste kogunemiskohta suunamine, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma, andes selleks vastavaid korraldusi evakuatsiooni liidritele või teistele pädevatele isikutele;
- korraldada ohualale sisenemise keelamine/takistamine;
- võtta evakuatsiooni liidritelt vastu andmed loenduse kohta;
- võtta vastu päästetehnika ja edastada päästetööde juhile teavet tulekahju asukohast, tule kustutamiseks võetud meetmetest, ohus olevatest inimestest, võimalikest ohtlikest materjalidest jms;
- abistada võimaluste piires päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel.

3.5 Keelatud tegevused:

- Evakuatsiooni käsu eiramine;
- Suitsu ja tule koldesse sisenemine;
- Kogunemiskohast ilma loata lahkumine;
- Hoonesse ilma vastava loata sisenemine.

4. Tegutsemine tulekahju korral

	Tegevus	Tegutsemise kirjeldus ja järjestus	Täitja
1	Häire õigsuse kontroll	Vaigistada võimalusel häirekellad. Kontrollida häire põhjust, tulekahju avastamisel lülitada sisse tulekahju alarm ning koheselt teavitada Päästemeeti Häirekeskust telefonil 112.	Evakuatsioonijuht Tulekahju avastanud isik
2	Sündmusest teatamine	Häire korral informeerida võimalusel vastava ala evakuatsiooni liidrit ja tuleohutuse eest vastutavat isikut.	Evakuatsioonijuht
3	Inimeste evakueerimine Hoonest	Evakuatsiooni märguande saamisel viia või suunata viivitamatult kõik inimesed ohutult ehitisest välja. Kontrollida, et uksed ja aknad oleksid suletud.	Evakuatsiooni juht ja liider; uste/akende kontrolli puhul hoone kõik töötajad
3.1	Kui suitsu ja/või kõrge temperatuuri tõttu ei ole võimalik Hoonest evakueeruda	Jää oma ruumi või sisene lähimasse ruumi, sulge enda järel uks. Võimalusel kasta veega või muu mittepõleva vedelikuga märjaks käterätid või riided ja tihenda nendega ukse ava, et vähendada suitsu jms sattumist ruumi. Kui kaasas on telefon, siis koheselt teavita enda asukohast hädaabinumbri 112. Ava ruumi aknad, anna enda asukohast märku, vehi kätega, hüüa appi.	Isikud, kellel ei ole võimalik evakueeruda
4	Evakueeritute loendamine	Kogunemiskohas läbi viia oma vastutusala inimeste loendus ja anda loenduse tulemused edasi evakuatsioonijuhile.	Evakuatsiooni liider, evakuatsioonijuht
5	Tulekahju kustutamine päästeteenistuse saabumiseni	Tulekahju avastamisest alates korraldada <u>võimalusel</u> tule kustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate abiga, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega. Tulekahju kustutamiseks kasutada kõiki hoones olevaid tulekustutusvahendeid.	Evakuatsioonijuht Evakuatsiooni liider Võimalusel ka teised Hoone töötajad
6	Päästemeeskonnale sündmuse tutvustamine ja osalemine päästetööde staabis	Minna vastu päästemeeskonnale, kirjeldada sündmust ja asukohta. Anda päästetööde juhile loenduse tulemused, olla valmis osalema päästetööde staabis.	Evakuatsioonijuht
7	Tehnosüsteemide väljalülitamine	Organiseerida vajadusel tehnosüsteemide väljalülitamised.	Evakuatsioonijuht või tema poolt määratud isik

5. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised

Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
 - kas Hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
 - millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus (meetrites);
 - muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürkkemikaalid jms);
 - elektrivarustuse peakilpide asukohtadest ning tuletõrje veevarustusest.
- **Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, kuna kustutus- ja päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.**

6. Evakuatsioonijuhtide ja evakuatsiooni liidrite kontaktid

6.1 Evakuatsioonijuht²:

Pet City kauplus

Nr.	Evakuatsioonijuht	Kontaktid
1	Vanemmüüja	
2		
3		

Pet City loomakliinik

Nr.	Evakuatsioonijuht	Kontaktid
1	Administraator	
2		
3		

Handymann

Nr.	Evakuatsioonijuht	Kontaktid
1	Juhataja	
2	Vanemmüüja	
3		

Hawaii Express

Nr.	Evakuatsioonijuht	Kontaktid
1	Juhataja	
2	Töökoja juhataja	
3	Müüja	

KFC

Nr.	Evakuatsioonijuht	Kontaktid
1	Juhataja	
2	Vanem-teenindaja	
3		

² Evakuatsioonijuhiks on tabelis esimesel kohal näidatud isik, teda asendab vajadusel tabelis teisel kohal asuv isik jne.

Evakuatsiooni liidrid:

Evakuatsiooniala	Evakuatsiooni liider
Määratakse jooksvalt	Määratakse jooksvalt vastavalt vajadusele evakuatsioonijuhi poolt

Muud olulised kontaktid:.....
.....

7. Tulekustuti kasutamine

NÕUANDED TULEKUSTUTI KASUTAMISEKS

ÕIGE

VALE



ÄRA HAKKA KUSTUTAMA VASTU TUULT



KUSTUTA LEEGI JALGA, MITTE LATVA



ÄRA KUSTUTA TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTA ÄÄREST



ÕLI- VÕI BENSIINILEEKI HAKKA LÄMMATAMA MADALALT LEEGI SISSE



PISIPÕLENGU PUHUL ÄRA LASE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS



SUURE TULE KORRAL ON PAREM LASTA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA

8. Igaaastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

8.1 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse täitmise kord

8.1.1 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

8.1.1.1 tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;

8.1.1.2 töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

8.1.2 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest ja tulekahjuõppuse korraldusest informeerimises. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

8.1.3 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik Hoones töötavad isikud. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korratakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.

- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus tuleb läbi viia vähemalt üks kord aastas.

8.2 Iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse tabel


Aasta	Teoreetiline osa	Praktiline osa	Läbiviija

LISA

1.

Evakuatsiooniskeem

1. Korruse - evakuatsiooniplaan
TARTU LÕUNAKESKUS
Lääneringtee 35, Tartu linn

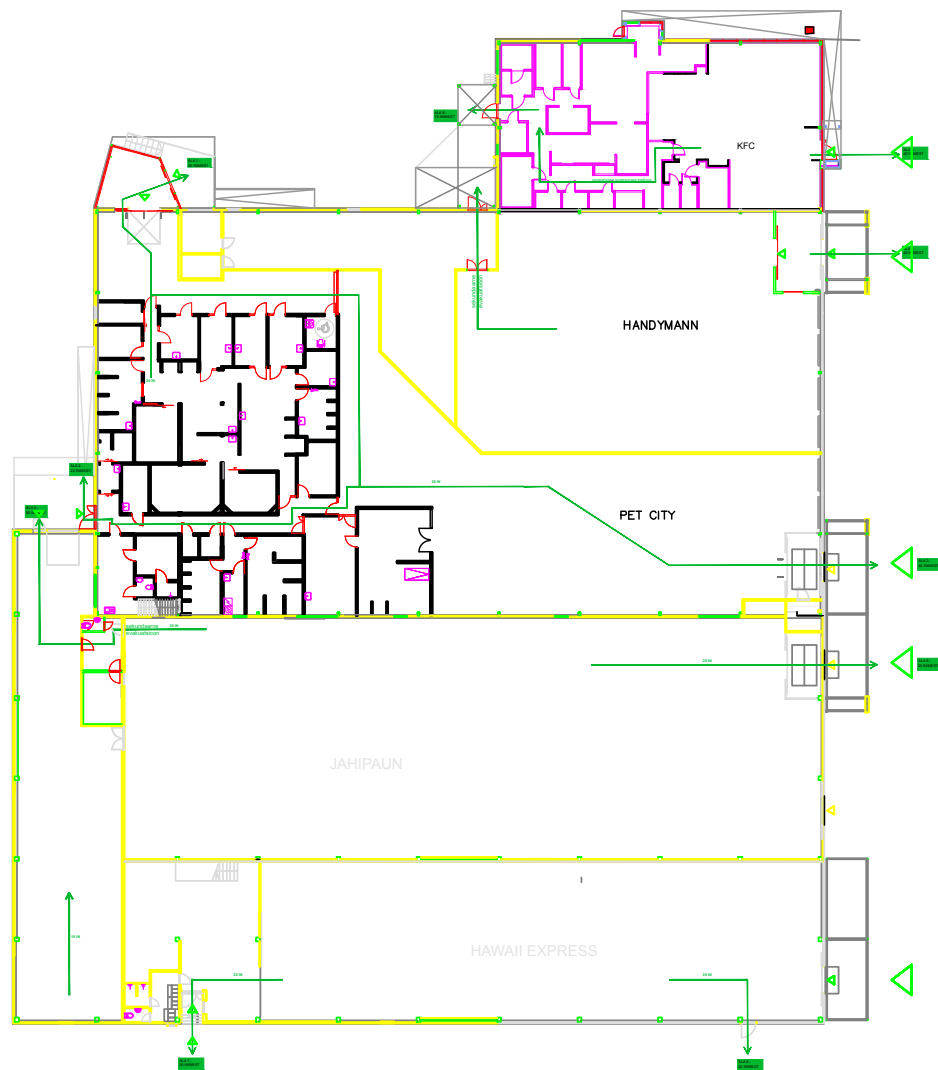

TULEKAHJU KORRAL

- Helista hädaabinumbril 112
- Teavita inimesi ohust
- Käivita tulekahjusignalisatsioon
- Sulge uksed ja aknad
- Lahku hoonest kasutades evakuatsiooniteid

TINGMÄRGID

- - Teie asukoht
- - Evakuatsioonitee
- - Varu evakuatsioonitee
- - Elektrikilp
- - Tuletõrje kraan
- - Tulekustuti asukoht
- Ⓢ - Häirenupp
- Ⓢ - Suitsuluukide juhtimine
- ATS - ATS KESKJAAM

LISA 2. Hoone rentnike nimekiri

[illegible]

LISA 3. Kohustuslik täitmiseks Hoone töötajatele

„Olen tutvunud ja saanud aru käesolevast tulekahju korral tegutsemise plaanist ning kohustun seda järgima.“

[illegible]

[illegible]

[illegible]