

NEWSEC PROPERTY MANAGEMENT

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN



Äri- ja laohoone

Rukki tee 2, Lehmja, Harju maakond, Eesti

Tallinn 2022

SISUKORD

ÜLDINE	3
MÕISTED JA LÜHENDID	4
PLAANI TÄITMISE KORD	5
1. HOONETE TEHNILISED ANDMED	6
2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE	8
3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igaühe kohustused)	9
4. EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS	10
5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS	11
6. ESMASTE TULEKUSTUTUSVAHENDITE KASUTAMINE	12
Lisa 1 Evakuatsiooniskeemid	

ÜLDINE

Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab hoone kasutajate tegevust ja määrab kindlaks nende vastutuse tulekahju korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaani teadmine ja järgimine on kohustuslik kõigile töötajatele.

Tulekahju korral tegutsemise plaan ei ole muutumatu dokument ning see tuleb üle vaadata vähemalt järgmistel¹ juhtudel:

- plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel vastavuse tagamiseks;
- tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- tulekahju järgselt, kui ettevõtte või asutuse tegevus jätkub ning on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku põhjendatud ettekirjutuse saamisel;
- muudel juhtudel, kui plaanis esineb puudusi või kui plaan ei täida oma eesmärki.

¹ Määrus „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 14

MÕISTED JA LÜHENDID

ATS – automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Evakuatsioon – hoone kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.

Evakuatsioonijuht – plaanis määratud isik, kes juhib evakuatsiooni, sh annab vajadusel evakuatsioonikorralduse, jagab evakuatsiooniks vajalikke ülesandeid, kogub kokku info evakuatsiooni tulemuste kohta ja suhtleb päästetööde juhiga.

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev, evakuatsioonimärgistusega tähistatud seestpoolt võtmata avatav vabalt läbitav ukseava.

Evakuatsioonitee – hoones kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.

Evakuatsiooniskeem – hoone korrus(t)e või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridore, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi.

Evakuatsiooni vastutav – plaanis määratud isik, kes vastutab evakuatsiooni korraldamise eest enda vastutusallas (korrus, ruumid jne) ning kes kannab enda piirkonna evakuatsiooni tulemustest ette evakuatsioonijuhile.

Hädaväljapääs – evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi hoonest tulekahju või muu õnnetuse korral. Akna või ukseava seinas, mida on võimalik avada või purustada juhul, kui evakuatsiooniteed või -pääsud ei ole läbitavad.

Kogunemiskoht – määratud koht, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed ning kus toimub nende loendus.

Loendus – evakuatsiooni korraldavate töötajate poolt kogunemiskohas teostatav personali ja teiste hoones viibinud isikute evakueerituse kontroll.

Tegevuskava – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusallastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan) – ettevõtte või asutuse töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse asutuse tuleohutusallaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).

PLAANI TÄITMISE KORD

Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile töötajatele.

Plaani täitmise ja selles sätestatud tegevuste eest vastutajad on järgmised:

Valdkond ja tegevus	Vastutaja
Plaani koostamine, täiendamine ja asjakohastamine	Newsec Property Management EE haldur Marek Andres  m.andres@newsec.ee M +372 524 0998
Plaani hoone rentnikele ja töötajatele teatavaks tegemine	Newsec Property Management EE haldur Marek Andres  m.andres@newsec.ee M +372 524 0998
Tulekahjuteate kontrollimine automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi abil	Tulekahju avastaja, Turvaettevõtte patrull
Tulekahjust teavitamine	Tulekahju avastaja, Turvaettevõtte patrull
Helistamine Häirekeskusesse nr-l 112	Tulekahju avastaja, Turvaettevõtte patrull
Evakuatsioonijuht	Nord Security turvapatrull
Evakuatsiooni vastutav	Ettevõtte tuleohutuse eest vastutav isik
Tulekahju esmane kustutamine	Eakuatsioonijuht koostöös evakuatsiooni vastutajatega, tulekahju avastaja
Päästetööde korraldamine kuni riikliku päästeteenistuse saabumiseni	Nord Security turvapatrull
Koostöö päästemeeskondadega	Nord Security turvapatrull

1. HOONETE TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed	
Kastutusviis Ehitise tuleohutusklass	Büroo- ja laohoone- kahekorruseline tulepüsivusklassi TP2 kuuluv hoone. Ehitises tuleohuklass – 2. Ehitise tulekaitsetase on – II. Ehitise kasutusviis – VI kasutusviis (laoruumid) ja V kasutusviis (kontor) Tulepüsiv hoone tulepüsivusega vähemalt 60 min. Äri-ja laohoone puhul on tegemist ehitisega, mis koosneb kolmest A, B ja C plokist, millest A ja B on laohoone osad ning plokk C puhul on tegemist äri ja büroo plokiga. A plokk on jagatud piirpindala konstruktsioonidega kaheks piirpindala sektsiooniks, millest üks plokk moodustab 1455,2 m² ning teine 1425,6 m². B plokk on jagatud piirpindala konstruktsioonidega kaheks piirpindala sektsiooniks, millest üks plokk moodustab 1444,7 m² ning teine 1168,9 m². C ploki esimesel korrusel moodustavad kaks äripinda omaette tuletõkkesektsiooni ning teisel korrusel kontoripind omaette tuletõkkesektsiooni. A ja B plokid C plokist eraldatud vertikaalsete massiivseintega, piirpindala konstruktsiooniga, tulepüsivuserga REI120.
Ehitise kasutamise aeg	Tavapärane tööaeg hoones on ajavahemikul 08.00-17.00.
Personal ja kasutajate arv	Laoruumides maksimaalselt 15 inimest. Mõlemal äripinnal maksimaalselt kuni 30 inimest. Kontoripinnal maksimaalselt 173 inimest (arvutuslik ruumi pindala inimese kohta 10 m², so 1735 m²/ 10 m²= 173).
Evakuatsiooniteed- ja pääsud	Hoone igalt korruse tasandilt on vähemalt kaks teineteisest sõltumatult asetsevat evakuatsioonipääsu. Esimese korruse äripindadelt on tagatud üks evakuatsioonipääs otse välisõhku. Kontori pinnalt avaneb evakuatsioon otse kahte hajutatult paiknevasse omaette tuletõkkesektsiooniks moodustatud trepikodadesse. Teiselt korruselt kontoriruumidest on tagatud ka hädaväljapääsud avatavate akende kaudu, mille valgusava kõrgus peab olema vähemalt 600 mm ja laius 500 mm ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 mm. <i>Evakuatsiooniteed- ja pääsud on näidatud evakuatsiooniplaanil.</i>

Ehitisesisene evakuatsioon	Igalt evakuatsioonialalt on ette nähtud vähemalt kaks evakuatsioonipääsu, millest üks on põhievakuationsioonipääs ja teine on tagavaraevakuatsioonipääs.
----------------------------	--

Tuleohutuspaigaldised	
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) 	Ehitises on ette nähtud automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mis avastab tulekahju võimalikult varases staadiumis. Häire korral lülitab ATS seade kõik sundventilatsiooniseadmed välja. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseade, sh TOA paneel on paigutatud ehitise trepikotta nr 1, esimesele korrusele peassissepääsu piirkonnas seinale PÄÄSTEMEESKONNA INFOPUNKT. ATS signaal läheb turvafirma Nord Security AS juhtimiskeskusesse. ATS tulekahuteate korral: 1. On tagatud kogu ehitises tulekahjuteavitus; 2. Seiskuvad ehitise tsentraalsed sundventilatsiooniseadmed.
Evakuatsiooni-valgustus	Ehitises on evakuatsioonivalgustus toimimisajaga min 1h: Väljapääsutee valgustus min toimimisajaga 1h on tagatud laoruumide, kontori ruumide, evakuatsiooni- ja väljumistee ühisalal, tulekustutite, ATS keskuse ja tulekahju teatenuppude juures.
Suitsueemaldus 	Ehitise suitsueemaldus on lahendatud suitsutsoonide kaupa vastavalt lisatud tabelitele ja tuleohutusosa korruseplaanidele. Suitsueemaldussüsteemide minimaalne toimimisaeag on 30 min. Suitsuluukide juhtimiskeskused on projekteeritud päästemeeskonna infopunkti ruumist vasakul asuvas abiruumis. Trepikodade suitsueemaldus on lahendatud suitsuluukidega. C plokki teisel korrusel, akende ääres paiknevate ruumide suitsueemaldus läbi avatavate akende. Korruseplaaniil markeerimata ala suitsueemaldus on lahendatud läbi käsitsi avatavate välisuste ja akende või läbi kõrval paikneva suitsueemaldustsooni.
Voolikusüsteem	Voolikukappide asukohad on näidatud evakuatsiooniskeemil.
Piksekaitse	Piksekaitse on projekteeritud vastavalt 2. liigi piksekaitse nõuetele.
Tulekustutid	Hoone on varustatud pulberkustutitega. Bürooruumid on varustatud 6 kg pulberkustutitega, serveriruumid süsihappegaaskustutitega. Asukohad näidatud evakuatsiooniplaanil.
Tuletõkkesektioonid	Eraldi tuletõkkesektioonid moodustab: A ja B plokis neli laoruumi blokki, mis on omavahel eraldatud piirpindala konstruktsiooniga EI120; - Kommunikatsioonide šahtid EI30; - C plokki esimene korrus EI30; - C plokki teine korrus EI30; - C plokki äripindade

	suitsueemalduse valgusšahid EI30; - Evakuatsioonitrepikojad EI30; - Katlaruum EI30; - Trepikoda 110 kõrval asuv ruum EI30;
Elektrikilp	Asukohad näidatud evakuatsiooniplaanil.
Küte, ventilatsioon	Gaasiküte. Hoones on sundventilatsioon. Tulekahjuhäire korral on ette nähtud ventilatsiooniseadmete tsentraalne väljalülitus
Väline tulekustutusvesi. Hüdrant	Välise tulekustutusvee normvooluhulk on 20 l/sek 3h jooksul. Hüdrandi asukoht on ehitisest 100 m kaugusel. Täiendavalt paikneb krundil 54 m ³ tuletõrjevõetav mahuti (5 l/s 3h jooksul), millest tagatakse tuletõrjevõetmine kuivhüdrandiga.

2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE

Võimalikud tuleohud hoones	Arengustsenaarium	Tegevused tuleohu ennetamiseks
Suitsetamisrežiimi rikkumine ja lahtise tule kasutamine 	Suitsetamise ja lahtise tule kasutamise tagajärjel võivad kõige tõenäolisemalt süttida põlevvedelikud, kaltsud, paber või prügikastid.	Hooneosas pole suitsetamine lubatud.
Masinate või seadmete rikked 	Masinate või seadmete rikked võivad olla erinevad: kontoritehnika, köögiseadmed jne.	Hooldada ja puhastada seadmeid ja masinaid neile ette nähtud sagedusega ja korras. Rikketunnuste ilmnmisel tagada kohe seadme hooldus või remont.
Elektriseadmete rike 	Elektriseadmete rikkeks võib olla arvutite, pikendusjuhtmete, elektrijuhtmete jms elektriseadmete ja paigaldiste rike, mistahes hoone osas. Rike võib põhjustada tulekahju.	Elektriseadmete rikke vältimiseks tehakse ehitises perioodiliselt elektri käitu/hooldust. Päeva lõppedes töötajad lülitavad välja või eemaldavad vooluvõrgust elektriseadmed, mis ei ole mõeldud ööpäevaringseks kasutamiseks (raadiod, lambid, kohvimasinad, jne).
Süütamine	Süütamise tulemusena võib tulekahju areneda väga kiiresti ja tihti mitmest erinevast kohast.	Evakuatsiooniteedel ei tohi ladustada põlevmaterjale, mis takistavad inimeste liikumist.

		
Tuletööd 	Tuletööde tegemise reeglite eriramine võib kaasa tuua rängad tagajärjed. Ketaslõikurite ja keevitusaparaatide sädemed võivad süüdata enda ümber oleva põlevmaterjali.	Tuletöid tohib teha ainult halduriga kooskõlas ja tuletööde tunnistust omavate isikute poolt.

3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igapäevase kohustused)

PÄÄSTA Ära sea enda elu ohtu	ENNE INIMENE, SIIS VARA! Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesandeid, kui abistajaid on rohkem.
TEAVITA hoones viibivaid isikuid võimalusel järjekorras: 1. Tulekolde vahetus läheduses olijaid (n:kõrvalkabinet) 2. Tulekolde peal/kohal olevaid inimesi (n:korrus kõrgemal) 3. Kõiki teisi inimesi 	TULEKAHJUST TEAVITAB SEE, KES TULEKAHJUST TEADA SAI – TULEKAHJUST TEAVITAMINE ON KÕIGI KOHUSTUS! 1. Vajuta lähimat tulekahju teatenuppu ja käivita häirekellad (purusta klaas) 2. Kasuta enda häält - hüüa TULEKAHJU! 3. Helista 112 Kui said tulekahjust teada kelleltki teiselt, dubleeri teadet!
KUSTUTA	Juhul kui see ei ohusta sinu elu ja tervist ning tunned, et oskad - asu alati tuld kustutama!

Tulekahju avastamise variandid	Tegevused
ATS häire korral 	- Kontrolli potentsiaalse ohuallika asukoht ATS keskseadmelt, teavita teisi - Valehäire korral võib ATS süsteemi taastada alles pärast häire kontrollimist. - Kanna toimunud sündmus päevikusse, ATSi rikke korral teavita ka hooldusfirmat.
Tulekahju avastamine enne ATS tööle rakendumist	- Tulekahju avastajana vajuta ATS käsiteadustit (punane karp seinal), mille peale rakendub ATSi alarm. - Seejärel informeeri tulekahjust ohukolde ligidal olevaid inimesi, helista hädaabinumbrile 112.
Juhul, kui tulekahjuhäire ei rakendu tööle (näiteks ATSi rike)	- Tulekahju avastajana teavita valju häälega kõiki majas viibivaid isikuid, helista 112. - Valju häälega tulekahjuteate peavad dubleerivalt edastama kõik töötajad, kes teadet kuulevad.

4. EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS

NB! Hoia evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad, et mitte takistada paanika korral normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel!

Käitumine evakueerumisel 	- Evakueerumisel suitsu täis ruumist hoidu madalale (käpuli), kuna madalamal on õhus vähem mürgiseid põlemisjääke. - Liikudes väljapääsu poole jää rahulikuks. - Koridorides liigutakse „hanereas”, liikudes pimedas koridoris, hoitakse ühe käega kontakti seinaga ja liigutakse rahulikus tempos. - Evakuatsiooniteel oleva ohu (tulekahju käigus tekkiva suitsutsooni, hapnikupuuduse) korral muuda liikumissuunda ning kasuta evakueerumiseks teist (varu) evakuatsiooniteed või hädaväljapääsu. - Kasuta hädaväljapääsu, kui evakuatsiooniteid ei ole võimalik kasutada. - Evakuatsiooni vastutav evakueerub viimastena, tagades eelnevalt ruumide ülevaatuse, tulekahju leviku piiramise või tulekahju kustutamise.
Kui ei ole võimalik suitsu ja kõrge temperatuuri tõttu hoonest evakueeruda	- Jää oma ruumi või sisene lähimasse ruumi, sulge enda järel uks. - Võimalusel kasta veega või muu mittepõleva vedelikuga märjaks käterätik või riideese ja tihenda ukse ava, et vähendada suitsu ja mürgiste gaaside sattumist ruumi. - Kui kaasas on telefon, siis koheselt teavita enda asukohast hädaabinumbril 112. - Ava ruumi aknad, anna enda asukohast märku, vehi kätega, hüüa appi.
Tulekahju leviku piiramine	- Väljumisel ruumist sulge ukse, aknad, lülita välja ventilatsioon. - Kõik, kes liiguvad evakuatsiooni ajal mööda evakuatsiooniteid, sulgevad enda järel ukse, „hanereas” liikudes sulgeb ukse viimane.

	- Evakueerumise järgselt sulge hoone sissepääsude ukseid neid lukustamata.
Evakuatsiooni algatamise korraldus (1 minut, teistkordne käivitumine, suuline korraldus)	Üldevakuatsiooni algatamise korralduseks loetakse: - ATS teistkordset rakendumist; - ATS häirerežiimis töötamist järjest enam kui üks minut; - suulist korraldust evakuatsiooni alustamiseks.
Evakuatsioonijuhi tegevus	- Teavita Häirekeskust olukorrast, helistades numbril 112 - Kontrolli, et kõik hoones viibijad on alustanud evakueerumist. - Vajadusel veendu, et kõik evakuatsioonipääsud on kasutamisesvalmis. - Veendu, et päästemeeskonnale oleks tagatud kiire pääs territooriumile ning vajalikud skeemid kiireks päästetööde teostamiseks.
Töötajate tegevused evakuatsiooni korral	- Lõpeta töö. - Abista teisi hoones olevaid inimesi. - Kui võimalik, likvideeri tulekahju. - Enne hoonest lahkumist kontrolli üle ruumid.
Evakuatsiooni kogunemiskoht 	- Kogunemiskohta jõudes anna endast kindlasti märku evakuatsioonijuhile ning edasta talle sündmusega seonduv info. - Kogunemiskohast ei tohi enne vastava korralduse saamist lahkuda. Evakuatsiooni kogunemiskohaks on hoone esine parkla.
Loenduse kord	- Loendus viiakse läbi kogunemiskohas ning võimalikult kiiresti enne päästemeeskonna saabumist. - Loenduse tulemused kantakse ette evakuatsioonijuhile. - Evakuatsioonijuht otsustab edasised tegevused olukorra lahendamiseks.

5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

oluline läbi viia evakuatsioon ja evakuatsioonijärgne loendus enne päästemeeskonna saabumist.

Päästemeeskonda võetakse vastu hoone peaukse ees	Anna saabuvalle päästemeeskonnale sündmuse kohta järgnevat infot: - Mis põleb ja millises ulatuses, tulekahju tekkimise algkoht. - Kas hoonesse on jäänud inimesi ning nende eeldatav asukoht. - Millist teed pidi jõuab kõige hõlpsamalt tulekahjukohani, keskseadmeni ja
--	--

	skeemideni. - Objektil esineda võivatest muudest ohtudest (gaasiballoonid, kemikaalid). - Elektrikilbi ning tuleohutuspäigaldiste asukohad. - Lühiülevaate eelneva tegevuse kohta tulekahju puhkemise hetkest alates. - Päästmist vajava vara asukohad. NB! Ole päästetööde juhile pidevalt kättesaadav, et vajadusel anda täiendavat informatsiooni.
--	--

6. ESMASTE TULEKUSTUTUSVAHENDITE KASUTAMINE

Esmaseid tulekustutusvahendeid võib kasutada tulekahju algfaasis.


Pulberkustuti kasutamine 	- Hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda. Kustuta 3-5 meetri kauguselt põlengust ning pea meeles, et tulekustuti pidev tööaeg ei ületa 20 sek. - Väliitingimustes kustutades seisa tulekahjukohas ülalpool tuult. - Tahkete esemete või materjalide kustutamisel suuna kõige intensiivsema põlemise kohta „pühkivate“ liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega. - Vedeliku kustutamisel suuna vedeliku pinna suhtes kaldu, kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind.
Kõikidel kustutitel on pealdis, millega töötajatel on kohustus tutvuda. Pealdisel on kirjas, kuidas kustutit kasutada ning milliseid aineid võib iga konkreetse kustutiga kustutada.	

Süsihappegaaskustuti kasutamine 	- Süsihappegaaskustutiga tulekahju kustutades tuleb kustutit hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist. Kustuta võimalikult lähedalt põlengust. - Külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti väljalaskelehist, samuti ei tohi juga suunata inimese katmata kehaosale. - Kui süsihappegaaskustutit kasutati ruumis, tuleb kõigil väljuda ruumist ning see hiljem tuulutada. - Kustutamisel väikeses kinnises ruumis väldi tekkivast aurust põletuste saamist.
Tulekustutusteki kasutamine 	Rasvapõlengu kustutamisel ära mingil juhul kasuta vett! - Tulekustutustekk sobib näiteks süttinud rasva kustutamiseks. Selleks kata põlev rasv tuletekiga, suru see ettevaatlikult seadme servast alla ja silu läbi tuleteki nõu servi. Tekk peab olema pingul, et takistada täiendava hapniku ligipääsu. - Elektriseadme kustutamisel lülita see eelnevalt vooluvõrgust. Elektriseadme süttimise korral on soovitatav nende kustutamiseks siiski kasutada pulberkustuteid. - Inimese kustutamisel peab isik pikali heitma, seejärel kata ta tulekustutustekiga ning patsuta läbi teki põlevaid riided.

RUUKI TEE 2

EVAKUATSIOONIPLAAN

1.KORRUS
A KORPUS

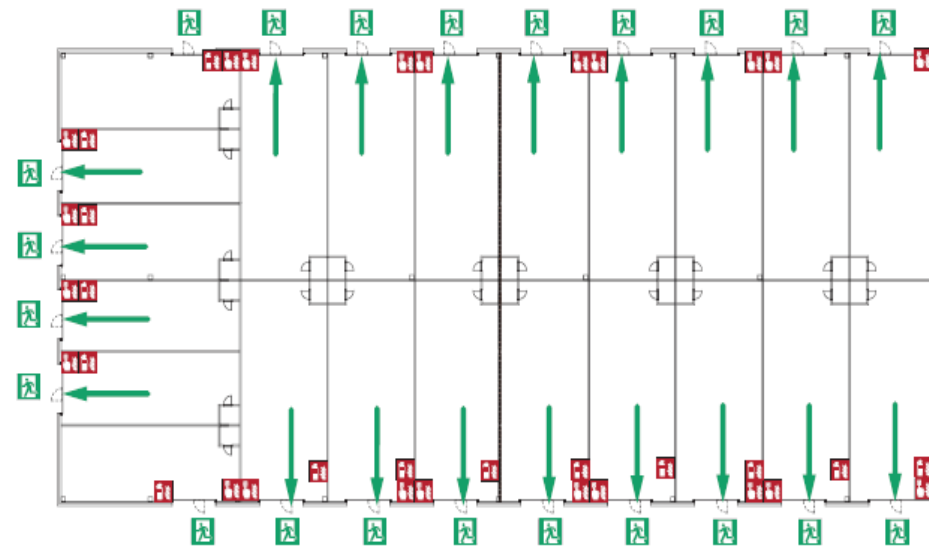

P


TINGMÄRGID

	Tulekustuti		Elektrikilp		Esmaabivahendid		Evakuatsioonisuund
	Tulekahju teatenupp		ATS keskseade		Evakuatsiooni kogunemiskoht		Väljapääs

RUKKI TEE 2

EVAKUATSIOONIPLAAN

1.KORRUS
B/C KORPUS

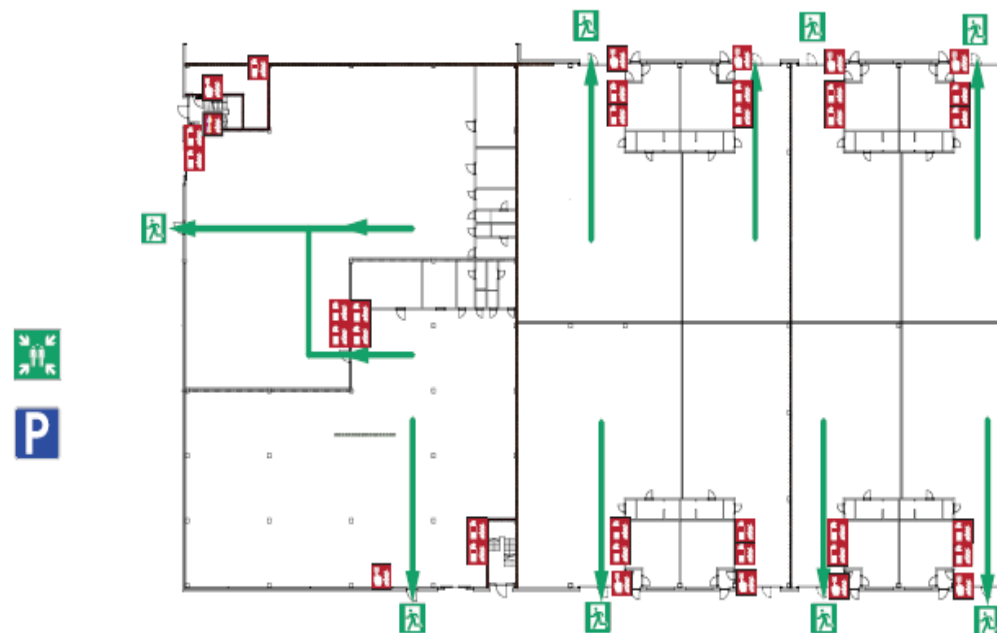


TINGMÄRGID

	Tulekustuti		Elektrikilp		Esmaabivahendid		Evakuatsioonisuund
	Tulekahju teatenupp		ATS keskseade		Evakuatsiooni kogunemiskoht		Väljapääs

RUUKI TEE 2

EVAKUATSIOONIPLAAN

2.KORRUS
C KORPUS

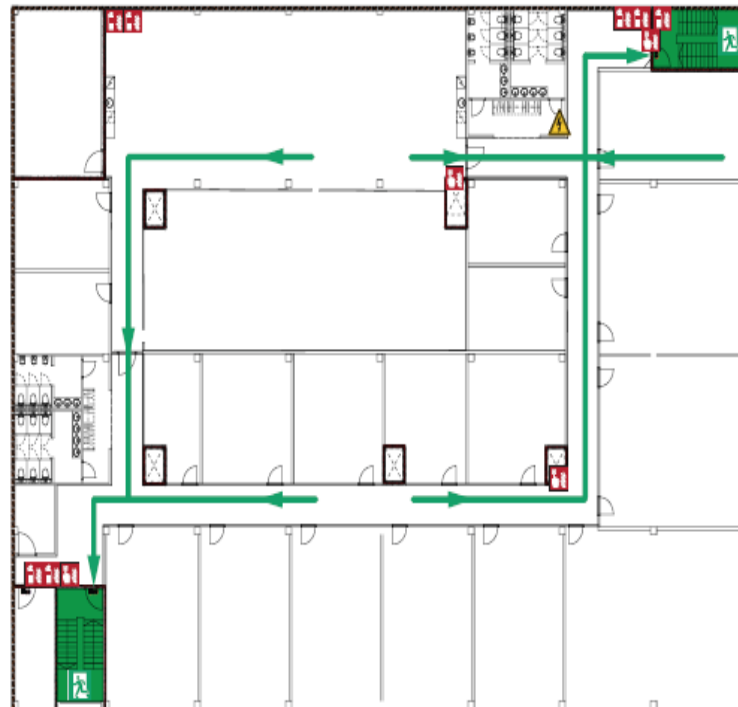

TINGMÄRGID

	Tulekustuti
	Tulekahju teatenupp
	Elektrikilp
	ATS keskseade
	Esmaabivahendid
	Evakuatsiooni kogunemiskoht
	Evakuatsioonisuund
	Väljapääs